


NOTE:
 Grøftkant følger fremtidig terren i byggeriet Ved Skoven.
 Sider i grøften etableres med fald mellem 1:14 og 1:13,5.
 Øst for grøften afrettes eksisterende terren med et fald til grøften på mellem 1:5 og 1:3,5.
 Overfløvede fra areal mod nord ledes ind på grunden og hærtes sammen med overfløved på grunden
 3,6 l/s ved 100 års hændelse
 2,0 l/s ved 10 års hændelse
 1,6 l/s ved 5 års hændelse
 Overfløvede fra areal mod øst ledes til vandhull Tegtegården
 60 l/s ved 100 års hændelse
 34 l/s ved 10 års hændelse
 17 l/s ved 5 års hændelse

SIGNATURER:
 Regnvandsledning PP
 Ø315 mm PVC sandfangsbælt uden vandlås, monteres med kuppelstet
 50.25 Fremtidig kote
 (50.25) Eksisterende kote

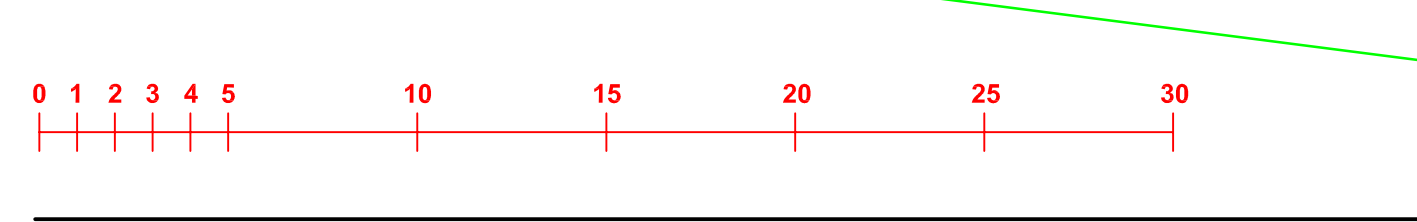

Rev.	Ændring	Dato
1	Erstatning af eksisterende	21.11.2022
2	Grøft kote i.e. ændret, udfløvede og gødning og gødning	21.11.2022
3	Erstatning af eksisterende	21.11.2022
4	Fald på indløb og gødning	21.11.2022
5	Erstatning af eksisterende	21.11.2022
6	Erstatning af eksisterende	21.11.2022
7	Erstatning af eksisterende	21.11.2022
8	Erstatning af eksisterende	21.11.2022
9	Erstatning af eksisterende	21.11.2022
10	Erstatning af eksisterende	21.11.2022